


Legenda:

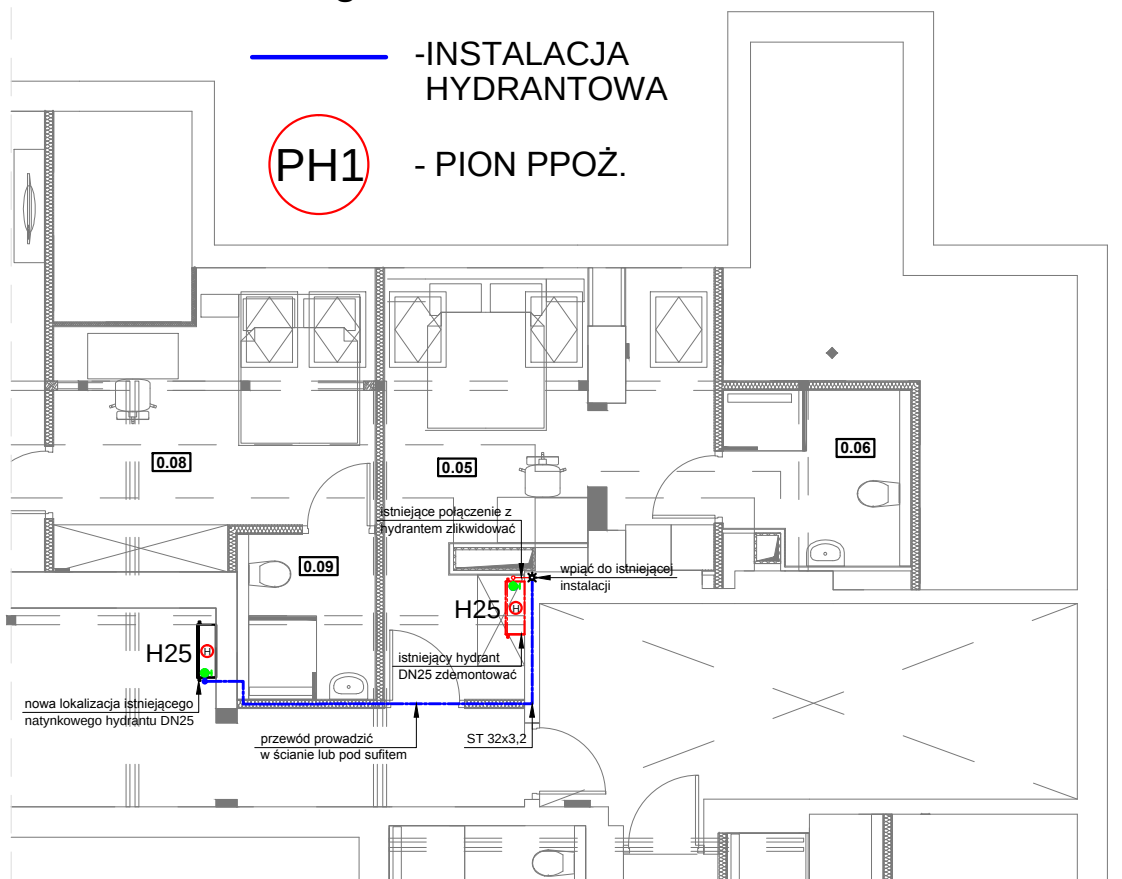

Przewody instalacji hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą połączeń gwintowanych lub zaprasowywanych systemu KAN-THERM. Przewody układać i łączyć ze sobą zgodnie z kartą katalogową producenta, ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. Przewody mocować za pomocą metalowych uchwytych z przekładką gumową. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć poprzez nałożenie elastycznej izolacji do przepustów, np. Armaflex Protect. Zabezpieczenie p.poż należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostałe przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć elastyczną, wodoodporną pianą do uszczelnienia przepustów instalacyjnych umożliwiającą swobodne przesuwanie się przewodu. Przewody prowadzić pod sufitami w ścianach działowych lub w bruzdach ściennych. Przewody zaizolować termicznie, np. za pomocą izolacji firmy ARMACELL. Minimalna grubość izolacji to 10 mm. W przypadku niewystarczającego ciśnienia w instalacji hydrantowej lub instalacji wody zimnej należy zamontować zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Hydrant zamocować na takiej wysokości aby zawór główny znajdował się na wysokości 135±10 cm. Minimalna wydajność hydrantu to 1 dm³/s a wymagane minimalne ciśnienie wynosi 0,2 MPa. Wokół każdego zaworu musi zostać zachowana wolna przestrzeń manewrowa w kształcie walca o promieniu 0,2 m. i długości (w przód od osi wylotu) 0,3 m.

Oznaczenie:	Przedmiot oznaczenia:
H25	Istniejący hydrant p.poż wewnętrzny, z węzłem półsztywnym o długości min 30m, np. GRAS. Dokładny typ hydrantu podano w części architektonicznej

UWAGA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PODANI PRODUCENCI SĄ PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO-ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
- NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
- NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

PRO-SOLUTION ZASAN 64 32-425 TRZEMESZNA		JEDNOSTKA PROJEKTOWA PAWEŁ BIEL TEL: 667-044-346 E-MAIL: HEYDEY1988@GMAIL.COM	
TEMAT		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKACH "TATRY" ORAZ CZĘŚCIOWO W BUDYNKU "GORCE"	
ADRES INWESTYCJI		NOWY TARG dz. nr ew. 6614/8, 6614/9, ul. Kokoszków 71 obr. ew. Nowy Targ [0001], jedn. ew. Nowy Targ [121101_1]	
RYSUNEK		PODDASZE - INSTALACJA HYDRANTOWA (B. TATRY)	
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Paweł BIEL	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń nr ewid.: MAP/0254/PWBS/17		1:100
BRANŻA		FAZA PROJ. BUDOWLANO WYKONAWCZY	S11
			DATA 05.2018 NR RYS.